

PLAGE DE PORTISSOL

Commune de Sanary-sur-Mer

Département du Var


Date d'élaboration du profil : Mars 2024



CARACTERISTIQUES DE LA ZONE DE BAINNADE

| | |
|---------------------------|---|
| Période de surveillance : | Avril /Mai Vacances scolaires toutes zones, week-ends et jours fériés Juin à septembre tous les jours |
| Heures de surveillance : | de 10h à 19h |
| Fréquentation moyenne : | > 500 personnes |
| Longueur : | 200 m |
| Largeur : | 10 m |
| Équipements / services : | Poste de secours, Handiplage, douches, WC, sentier sous marin accompagné et surveillé, jeux d'enfants, 2 bars /restaurants |
| Accès / stationnement : | Environ 50 places de stationnement payant au dessus de la plage |

ZONE DE BAINNADE - LOCALISATION DES SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLE

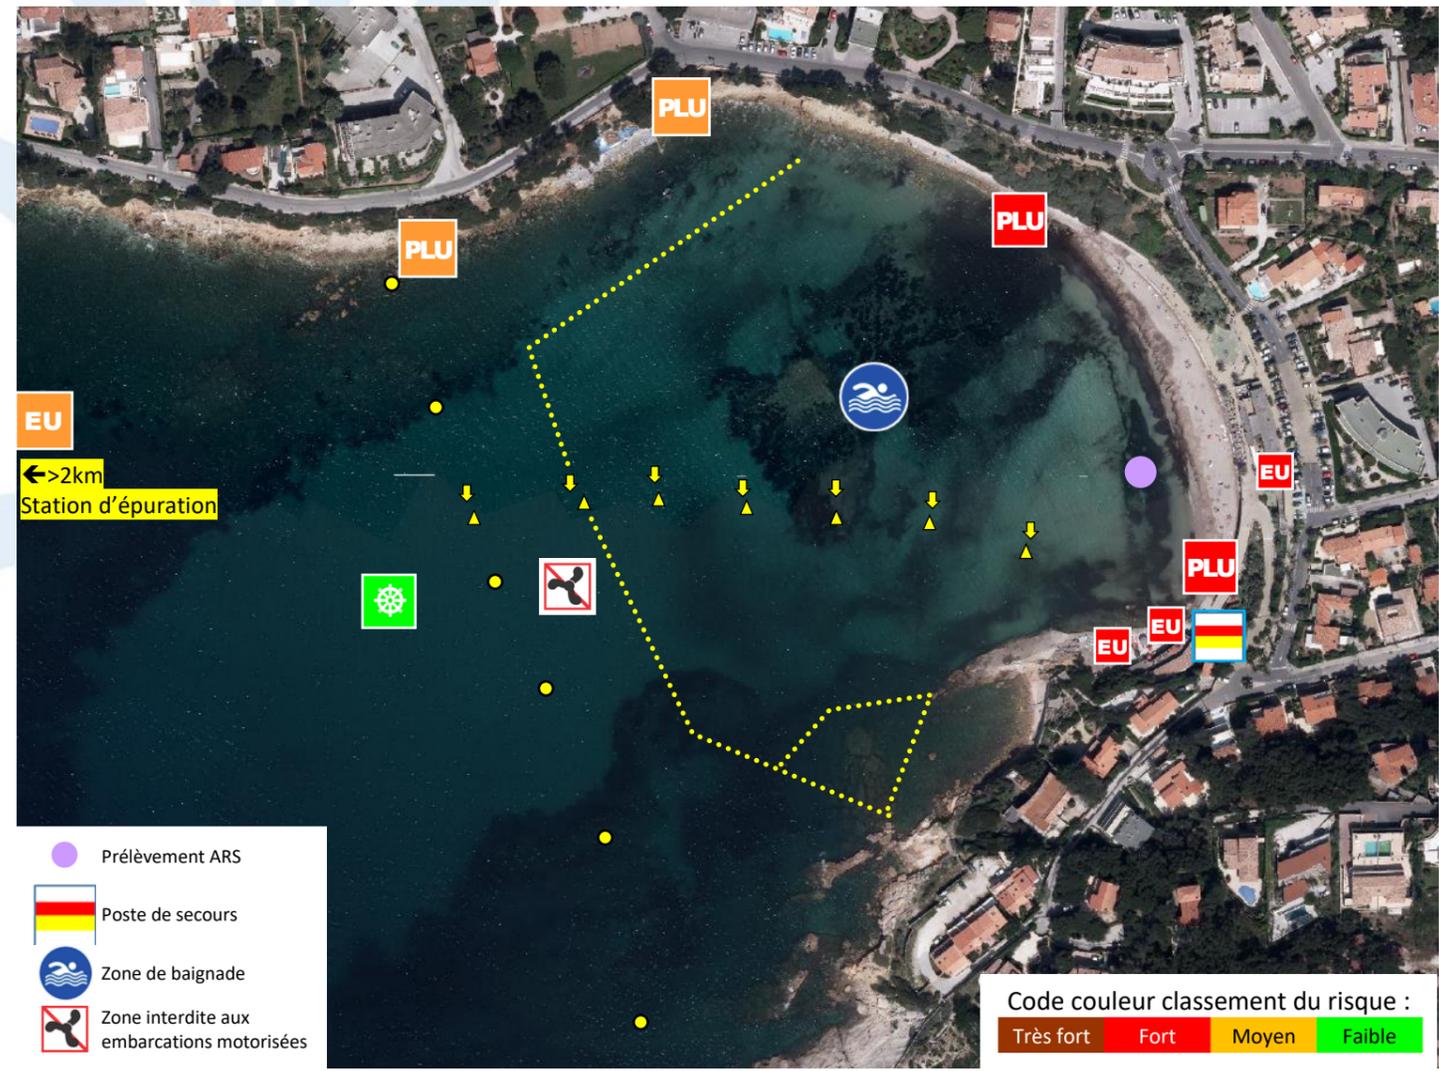

HISTORIQUE DE LA QUALITE DE L'EAU DE BAINNADE

Classement qualité eau de baignade selon directive européenne 2006/7/CE (Source : ARS PACA):



Eaux de baignade d'excellente qualité

★★★★ Excellent
★★★ Bon
★★ Suffisant
★ Mauvais

| | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Classement | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

Fermetures pendant saison balnéaire 2023 (avril – septembre)- 176 j

| | | |
|----------|---|------------|
| 0 | Fermeture pour eau non conforme. Total : | 0 j |
| 3 | Fermetures préventives (orages...). Total : | 4 j |


CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT DE LA ZONE DE BAINNADE

Bassin versant : **40 ha**
Occupation du sol : **Tissu urbain discontinu**

Réseaux d'assainissement :
Émissaire de la station d'épuration à plus de 2400m
Trois postes de relevage
Réseau collectif sous voirie en surplomb

Réseau pluvial :
Deux exutoires (dont un après traitement) au niveau de la plage,
Deux exutoires depuis l'avenue F. Mistral

Abords de la plage:
La plage est bordée par la route et des habitations qui la surplombent.

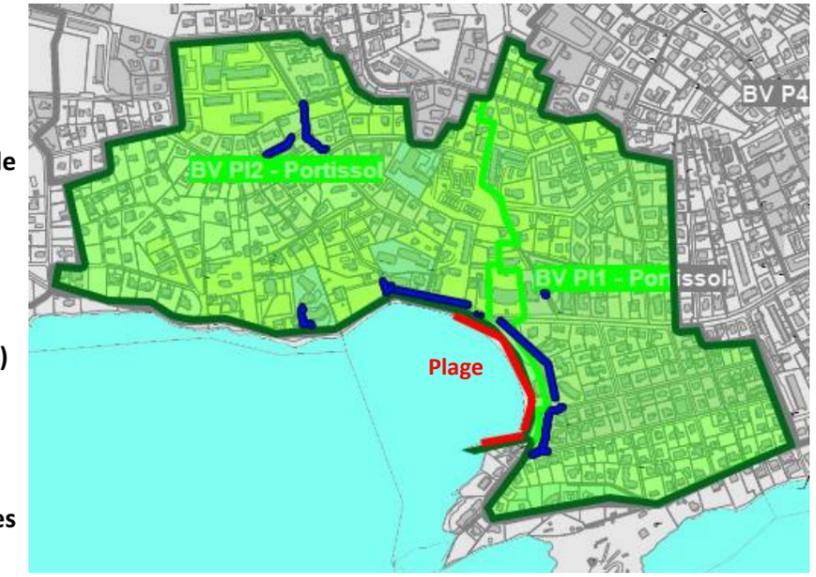

SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLE INVENTAIRE ET MESURES DE GESTION

| Source | Classement du risque | Seuils d'alerte | Mesures de gestion associées |
|----------------------------------|----------------------|--|---|
| Pluvial : ruissellement - réseau | PLU Moyen | Fortes précipitations /orage Écoulements observés sur la plage | Analyses bactériologiques rapides en cas de suspicion de pollution avec fermeture préventive pour les éléments classés en risque fort |
| | PLU Fort | | |
| Eaux Usées : réseau - surverse | EU Moyen | Incident à la station d'épuration avec signalement à l'Agence Régionale de Santé | Incident / écoulement depuis un poste de relevage |
| | EU Fort | | |
| Mouillage | Faible | Nb de bateaux au large de la plage Vent d'Ouest à Sud-Ouest | |

Profil de plage initial réalisé avec l'aide de l'Agence de l'Eau